






CENTRALES DE VIDE PNEUMATIQUES DOP 300

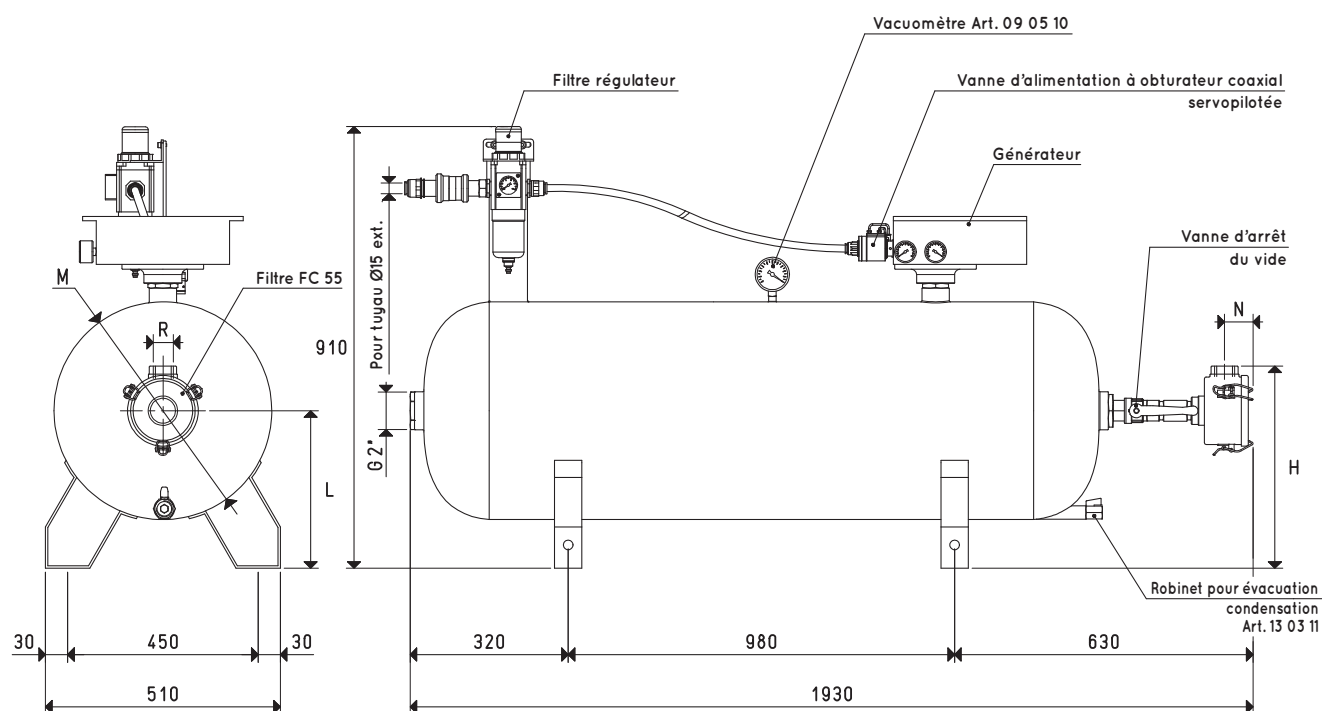

Art.	Réservoir	Générateur	Appareil pneumatique	H	L	M	N	R	Poids
	Litres	art.	art.			Ø		Ø	Kg
DOP 300 PVP 300 MD	300	PVP 300 MD ES	DOP 150 90	440	340	500	45	G2"	41.2

N.B. L'alimentation du générateurs de vide doit être effectuée avec de l'air comprimé non lubrifié, filtration 5 microns, conformément à la norme ISO 8573-1 classe 4.

Rapports de transformation : N (newton) = Kg x 9.81 (force de gravité) ; inch = $\frac{\text{mm}}{25.4}$; pounds = $\frac{\text{g}}{453.6} = \frac{\text{Kg}}{0.4536}$ Adaptateurs pour raccords avec filetages GAZ - NPT disponibles page 1.134