



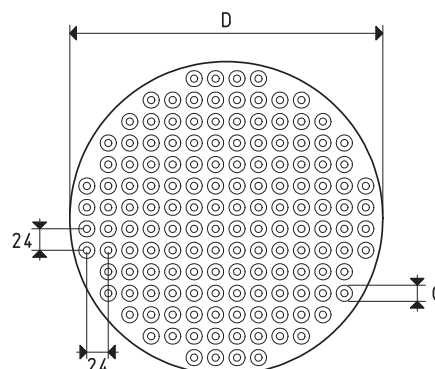


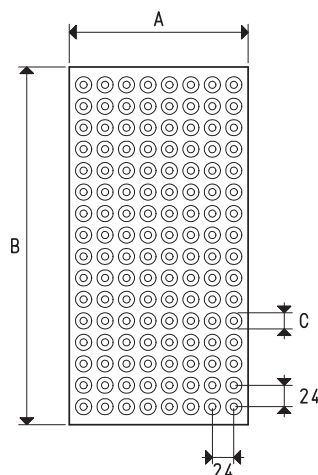

PANNEAUX D'ASPIRATION À VENTOUSES AVEC VANNES D'ISOLEMENT AUTOMATIQUE PVE et P2V2E, POUR SYSTÈMES OCTOPUS

Les panneaux d'aspiration sur cette page sont les mêmes panneaux PV et P2V décrits précédemment, avec en plus les vannes d'isolement automatique insérées dans chaque connexion des supports de ventouses. Les vannes d'isolement automatique, par manque d'objet à prendre ou en présence d'une préhension défectueuse de la ventouse, ferment automatiquement l'aspiration, en empêchant ainsi l'abaissement du niveau de vide sur les ventouses en préhension restantes. Cette particularité permet de réduire le débit du générateur de vide par rapport aux systèmes OCTOPUS sans vanne, tout en favorisant l'économie d'énergie. Ces panneaux peuvent aussi être utilisés dans n'importe quelle position sans compromettre le bon fonctionnement.

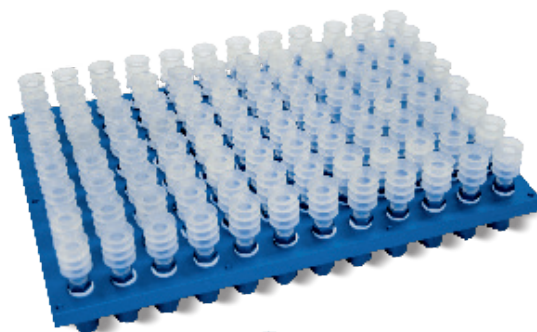



Art.	Force Kg	A	B	C Ø	D Ø	E	F	G	H	Exemple ventouse art.	Vannes et ventouses N°	Poids Kg
PVE 20 30	60.5	200	300	18	---	10	36	18	46	01 18 29	96	2.09
PVE 20 40	80.6	200	400	18	---	10	36	18	46	01 18 29	128	2.82
PVE 20 60	121.0	200	600	18	---	10	36	18	46	01 18 29	192	4.18
PVE 30 30	90.7	300	300	18	---	10	36	18	46	01 18 29	144	3.24
PVE 30 40	121.0	300	400	18	---	10	36	18	46	01 18 29	192	4.18
PVE 30 50	151.2	300	500	18	---	10	36	18	46	01 18 29	240	6.27
PVE 40 40	167.0	400	400	18	---	10	36	18	46	01 18 29	256	5.64
PVE 40 60	242.0	400	600	18	---	10	36	18	46	01 18 29	384	8.36
PVE 40 100	413.3	400	1000	18	---	10	36	18	46	01 18 29	656	14.45
PVE 60 80	483.9	600	800	18	---	10	36	18	46	01 18 29	768	17.06
PVE 60 120	740.8	600	1200	18	---	10	36	18	46	01 18 29	1176	25.97
PVE 80 100	852.4	800	1000	18	---	10	36	18	46	01 18 29	1353	29.56
PVE DO 35	93.2	---	---	18	350	10	36	18	46	01 18 29	148	3.29
PVE DO 50	194.0	---	---	18	500	10	36	18	46	01 18 29	308	6.45

N.B. Le code PVE ... identifie exclusivement le panneau d'aspiration avec les supports correspondants pour les ventouses vissés sur ce dernier et les vannes d'isolement automatique intégrées.

Les ventouses indiquées dans le tableau ou celles choisies librement ne font pas partie intégrante du panneau d'aspiration et elles doivent donc être commandées à part.

Rapports de transformation : N (newton) = Kg x 9.81 (force de gravité); inch = $\frac{\text{mm}}{25.4}$; pounds = $\frac{\text{g}}{453.6} = \frac{\text{Kg}}{0.4536}$

PANNEAUX D'ASPIRATION À VENTOUSES AVEC VANNES D'ISOLEMENT AUTOMATIQUE P2V2E, POUR SYSTÈMES OCTOPUS

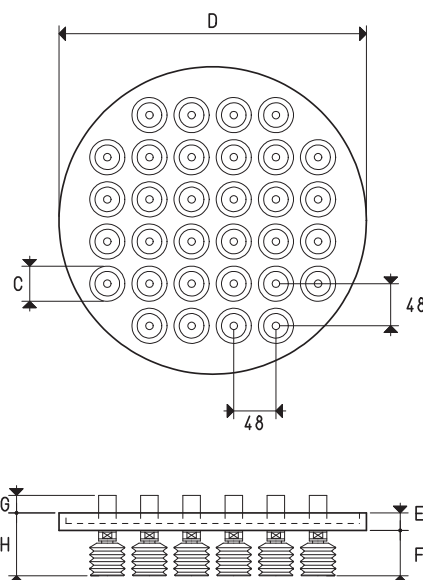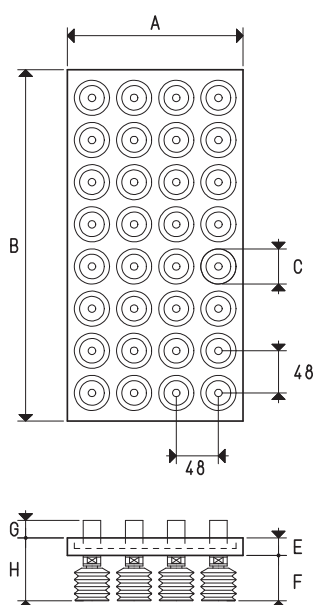

Art.	Force Kg	A	B	C Ø	D Ø	E	F	G	H	Exemple ventouse art.	Vannes et ventouses N°	Poids Kg
P2V2E 20 30	75.4	200	300	40	---	17	51.5	18	68.5	01 40 42	24	1.60
P2V2E 20 40	100.5	200	400	40	---	17	51.5	18	68.5	01 40 42	32	2.31
P2V2E 20 60	150.8	200	600	40	---	17	51.5	18	68.5	01 40 42	48	3.20
P2V2E 30 30	113.0	300	300	40	---	17	51.5	18	68.5	01 40 42	36	2.40
P2V2E 30 40	150.8	300	400	40	---	17	51.5	18	68.5	01 40 42	48	3.20
P2V2E 30 50	188.4	300	500	40	---	17	51.5	18	68.5	01 40 42	60	4.00
P2V2E 40 40	201.0	400	400	40	---	17	51.5	18	68.5	01 40 42	64	4.62
P2V2E 40 60	301.5	400	600	40	---	17	51.5	18	68.5	01 40 42	96	6.40
P2V2E 40 100	502.4	400	1000	40	---	17	51.5	18	68.5	01 40 42	160	11.55
P2V2E 60 80	602.9	600	800	40	---	17	51.5	18	68.5	01 40 42	192	12.80
P2V2E 60 120	904.3	600	1200	40	---	17	51.5	18	68.5	01 40 42	288	19.20
P2V2E 80 100	1004.8	800	1000	40	---	17	51.5	18	68.5	01 40 42	320	23.10
P2V2E DO 35	100.5	---	---	40	350	17	51.5	18	68.5	01 40 42	32	2.31
P2V2E DO 50	213.5	---	---	40	500	17	51.5	18	68.5	01 40 42	76	4.53

N.B. Le code P2V2E ... identifie exclusivement le panneau d'aspiration avec les supports correspondants pour les ventouses vissés sur ce dernier et les vannes d'isolement automatique intégrées.

Les ventouses indiquées dans le tableau ou celles choisies librement ne font pas partie intégrante du panneau d'aspiration et elles doivent donc être commandées à part.

Rapports de transformation : N (newton) = Kg x 9.81 (force de gravité); inch = $\frac{\text{mm}}{25.4}$; pounds = $\frac{\text{g}}{453.6} = \frac{\text{Kg}}{0.4536}$